

A

B

C

D


E

F



Den Anschluss der Spannungsversorgung darf nur eine Elektro-Fachkraft unter Berücksichtigung der DIN 57100/VDE 0100, Teil 701, durchführen.

Luftdruckwächter P4 Multi 3-1 (2-1)

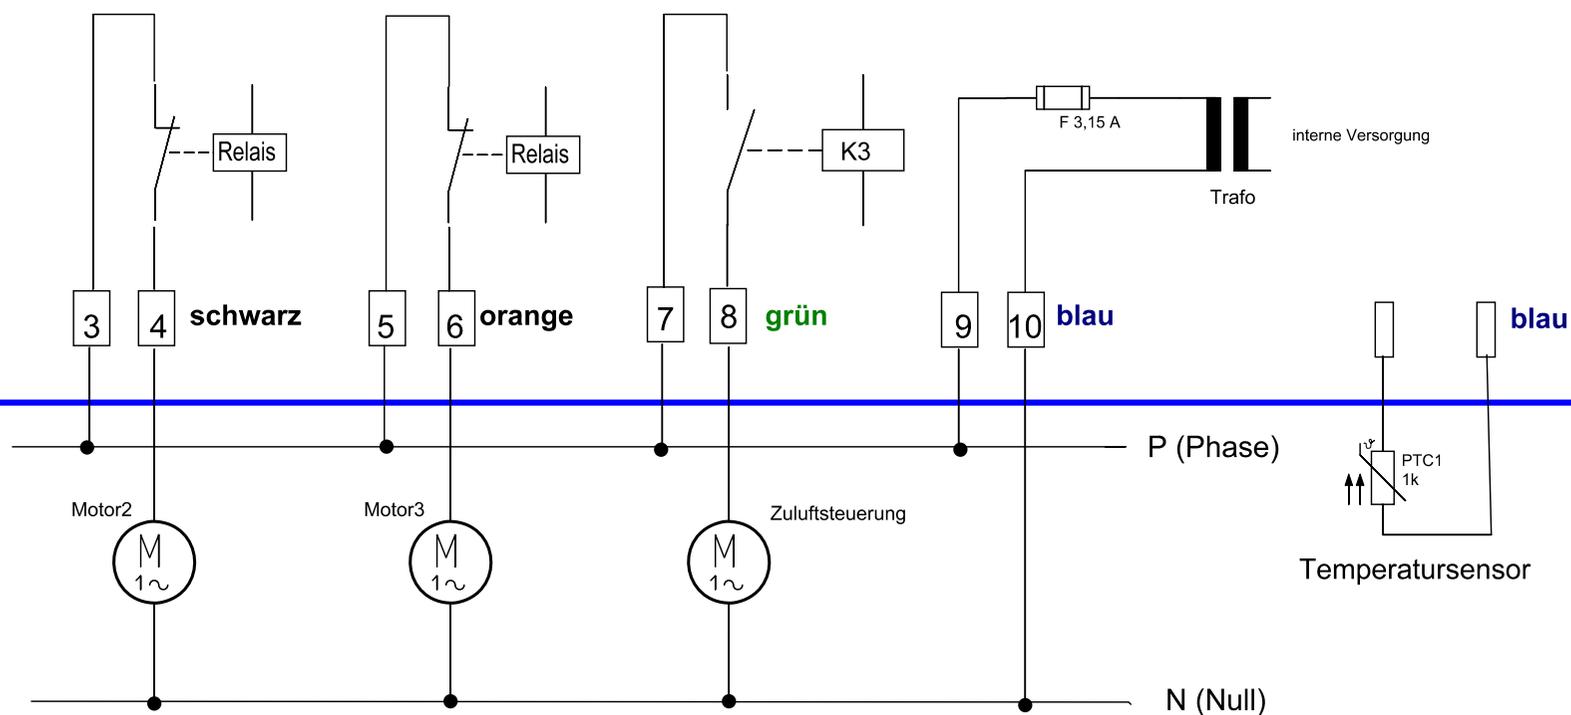

Die Relaiskontakte des P4 sind potentialfrei (Phase extern zuführen)

Die Relais (außer K3) sind bei < 4 Pa geschlossen
max. Belastbarkeit der Relais beträgt 10 A / 230 V

K3 ist geöffnet und schliesst nach ca. 90 s bei > 4 Pa Unterdruck

Die Klemmen 7 und 8 können z.B. für eine Zuluftsteuerung benutzt werden

Bei Unterdruck > 4 Pa öffnen die Relais (außer K3) nach ca. 150 Sekunden

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.:	01.02.2022	Kooymans	Luftdruckwächter P4 Multi 3-1 (2-1)
11.12.2015	Kooymans	gepr.:			
				Erich Huber GmbH Gernlinden	Zeichnungs-Nr.: 930023-8

1

2

3

4